ID Tox21_201298	Plate Batch2-SP109801 Well P1-D-24	File SP109801_D24.D	Inj Date: 9 Sep 11 10:18 pm -	MF C6H3Cl3N2O2	MW 239.9	Expected Conc: 3.00 mM

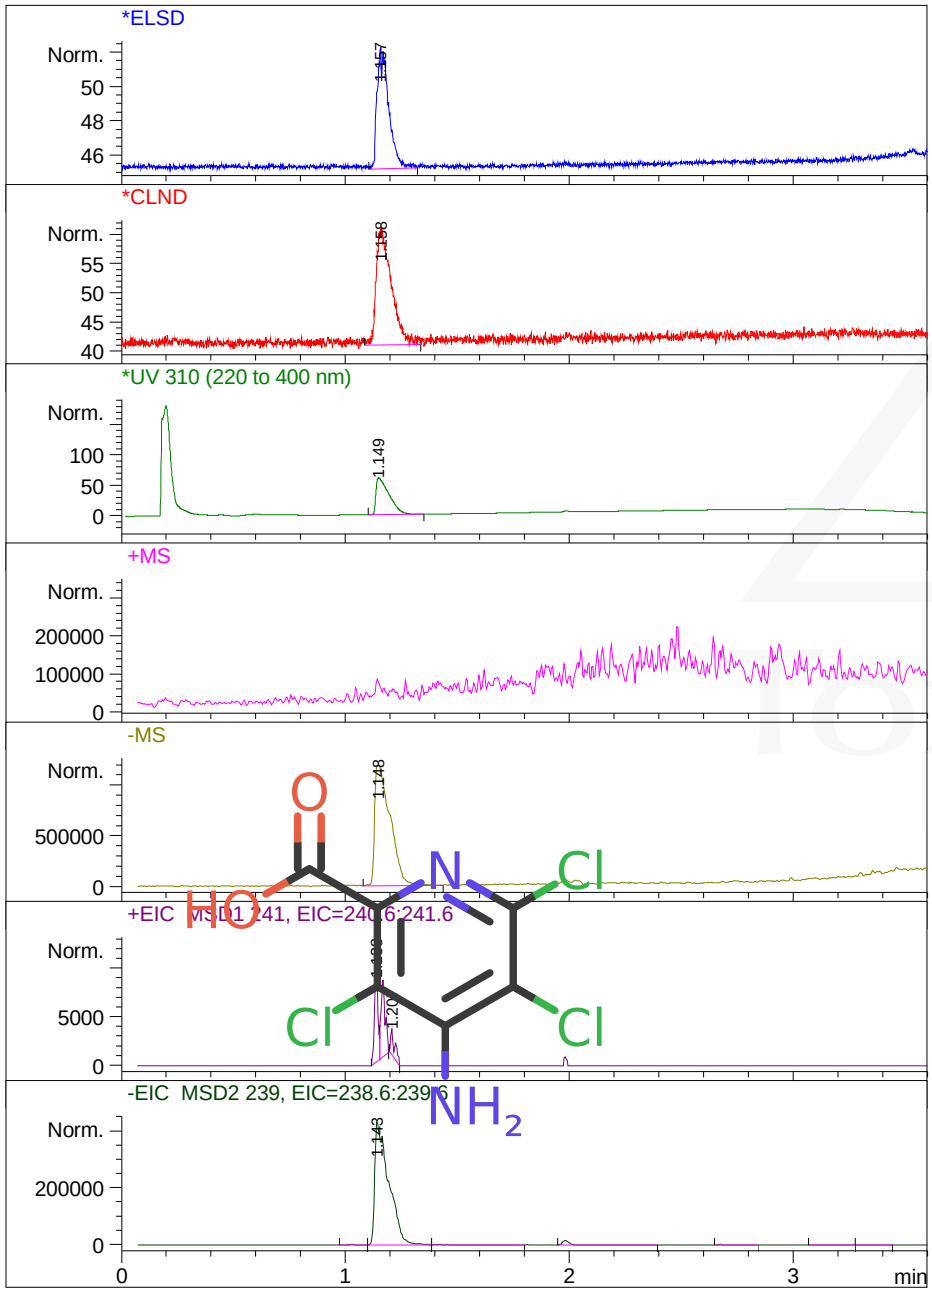

RT	Found	ELS%	UV %	ELS[mg/mL]	Adj[ELS]	[N mM]	Adj[CLN]	#N
1.15	Yes	100.0	100.0	0.27	1.12 mM	5.34 mM	2.67 mM	2.0

Comment: Passed, M+H; M-H

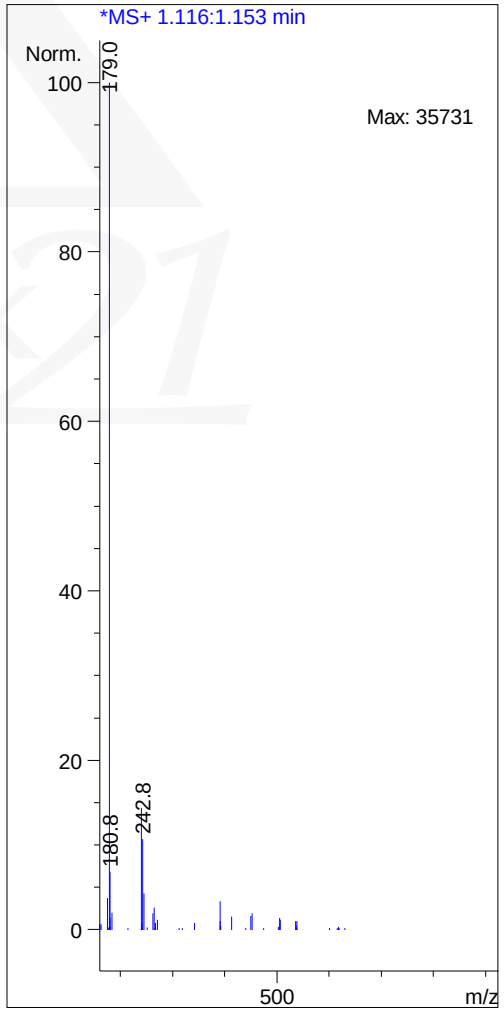

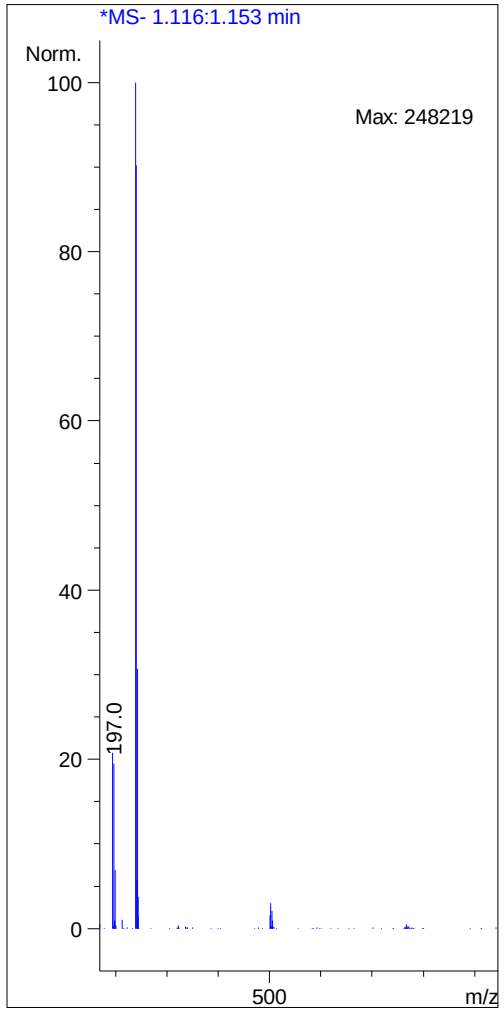

MW Confirmed, Purity>90%

OpAns_Process.MAC Version A.01.10 - Dec 9, 2010